

Expertos en cirugía
de la obesidad por
laparoscopia




*“ NUESTROS RESULTADOS CON
BALON INTRAGASTRICO”.*

Resultados en nuestros pacientes, tratados con Balón Intragástrico


Datos del estudio: Resultados obtenidos tras una encuesta realizada a los dos años y medio de tratamiento (24 meses después de la retirada del BIG):

- Método colocación y retirada: Endoscopia con sedación
- Numero pacientes del estudio: 160 pacientes
- Duración media colocación: 15 minutos
- Duración media retirada: 20 minutos


Evolución IMC BALON GASTRICO (dato más relevante, relaciona peso y talla)

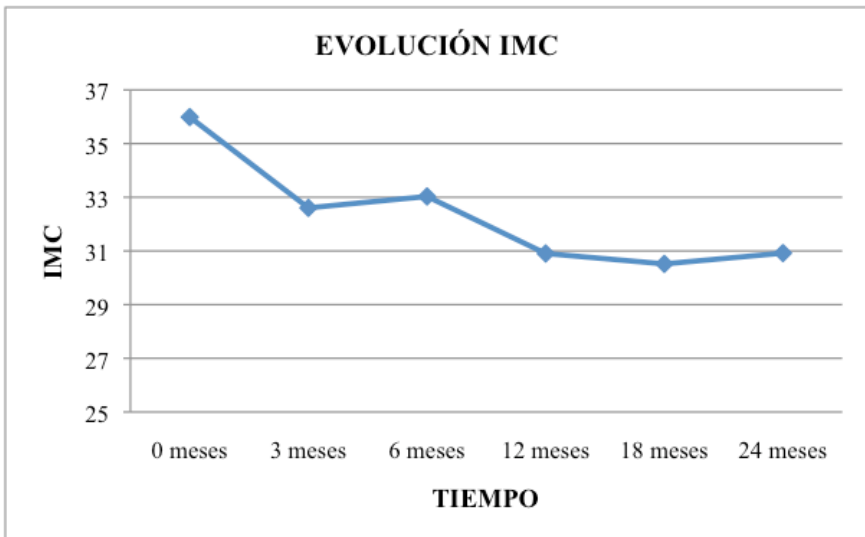

Evolución PESO PERDIDO

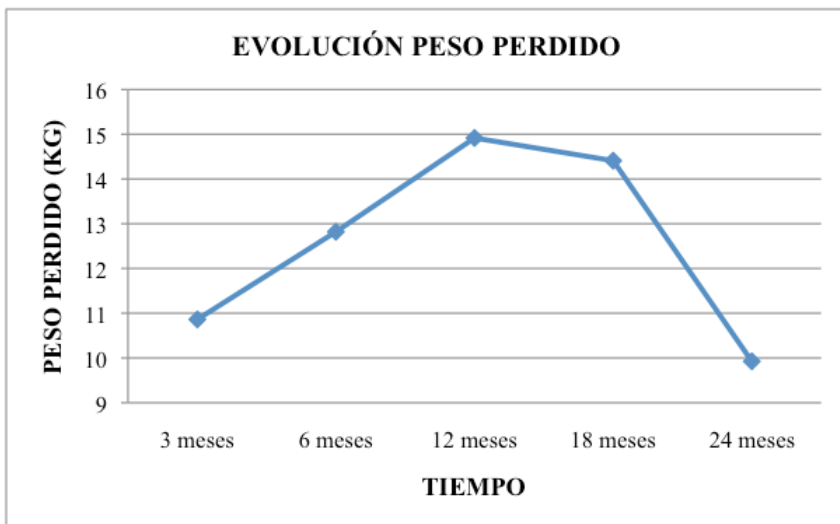

Evolución % SPP BALON GASTRICO (% de sobrepeso perdido)

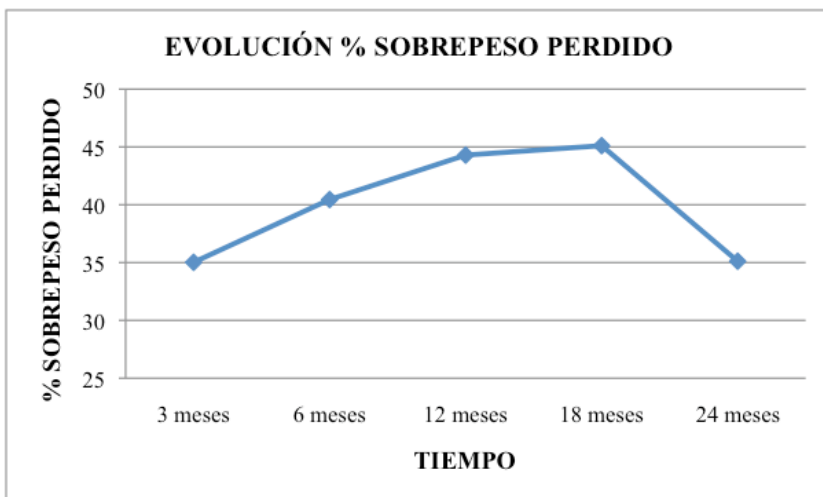

Resumen de la evolución a los 24 meses de la retirada del BIG:

- Porcentaje de pacientes:
 - que han seguido perdiendo peso (58%)
 - que han mantenido el peso (16%)
 - que han recuperado peso perdido (26%)

Complicaciones:

- 8 retiradas durante el primer mes: 6 por intolerancia al BIG, 1 por problemas psicológicos. 1 por problemas alérgicos. **(En estos casos, al paciente se devuelve el importe de las consultas de seguimiento no realizadas).**
- 7 retiradas anticipadas el mes 5º, por retención residuos vegetales con gastritis.

Detalle del Equipo de Clínica Obésitas

Jefe de Equipo y Director

Dr. Jose Vicente Ferrer Valls.

Cirujanos Bariátricos

Cirujano Jefe:

Dr. Jose Vicente Ferrer .

Cirujanos Ayudantes:

Dr. Angel Sanahuja Santafé

Dr. José Eduardo Pérez-Folques

Anestesióloga

Dra. Nieves Saiz Sapena.

DUE- instrumentista

Dpda. Diana Cester.

Psicología Clínica

Lcda. Yolanda Melero Puche.

Dietista-Nutricionista

Dpda. Lydia Amador Marti.

Atención al paciente

Lcda. Mónica Morales Aceves.

Coordinadora Clínica Obésitas

Sta. Inmaculada Lillo.

Le atenderá personalmente Inma en el tel. 963 470 535

CLÍNICA OBÉSITAS / www.clinicasobesitas.com

Hospital 9 de Octubre. Consulta 56.

Clínica Obésitas, Avda. Tamarindos 23

(Frente puerta urgencias del Hospital)

624 / clinicasobesitas.com